仕様書

名称	無停電電源装置
形式	ＹＵＭＩＣ－ＳＬＡ００７Ａ

項目		単位	規格	摘要
使用環境	温度	℃	０～４０	動作時
	相対湿度	%	１０～９０	動作時/無結露
方式	定格		連続	
	冷却方式		強制風冷	
	運転方式		常時商用給電	ラインインタラクティブ
	切替方式		高速リレー方式	
	切替時間	ｍｓ	１０以下	
交流入力	相数	φ	1	
	定格電圧	V	１００	
	電圧変動範囲	V	８５～１２０	
	定格周波数	Ｈｚ	５０／６０	
	周波数変動範囲	%	±５	
	定格容量	ＶＡ	８００	
	最大容量	ＶＡ	８４０以下	充電消費電力：約６０ＶＡ
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ出力	出力容量	ＶＡ	７５０（４５０W）	負荷力率：０．６
	相数	φ	1	
	定格電圧	V	１００	
	電圧精度	%	±５以内	
	定格周波数	Ｈｚ	５０または６０	入力周波数による
	周波数精度	%	±１以内	停電時
	波形		正弦波	停電時
ｵﾝﾗｲﾝ出力	出力容量	ＶＡ	７５０（４５０W）	
	相数	φ	1	
	定格電圧	V	１００	
	電圧変動範囲	V	±１０	
	定格周波数	Ｈｚ	５０／６０	
適合するﾊﾞｯﾃﾘ	停電保持時間	分	約6	２５℃/負荷４５０W時/初期値
	機種		小形制御弁式鉛蓄電池	長寿命
	形式		ＲＥ７－１２	
	容量	Ａｈ	7	２０時間率
	個数	個	2	２直列
充電器	充電電圧	V	２７．２±２．５%	
	充電時間	時間	8以下	
環境	騒音	ｄＢ	４０以下	前面１m、A特性
寸法等	外形寸法	mm	１４０×３７０×２１３．１	幅×奥行×高さ
	質量	ｋｇ	約１４	バッテリを含む
	表面色		アイボリホワイト	
共通添付品	取扱説明書	部	1	
	NT用ｹｰﾌﾞﾙ	本	1	
	ACｹｰﾌﾞﾙ	本	1	
	2極変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	個	1	
Ｐ１添付品	Acroware-BasePRO	式	1	ＵＰＳ管理ソフトウェア BC
Ｐ２添付品	Acroware-LAN Agent	式	1	ＵＰＳ管理ネットワークインターフェースカード BC

日付	2003/6	ＳＹＭ	A 2004/8	B 2004/9	C 2010/12	D 2012/11	E
承認	平地	**株式会社 ＧＳユアサ**			図番	ＴＳ－４１０６－１	D
確認	京						
設計	土手						

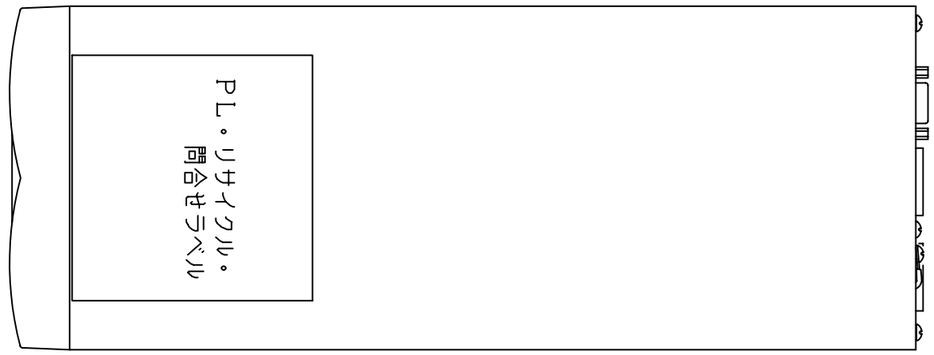

寸　法	公　差
63mm以下	±0。7mm以下
63mm超250mm以下	±1。2mm以下
250mm超1000mm以下	±2。0mm以下

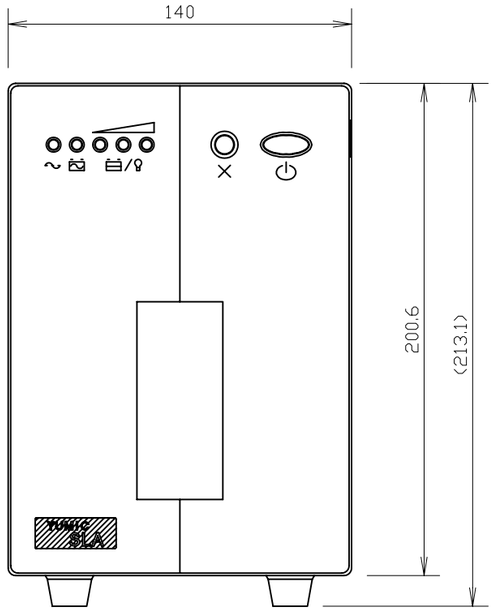

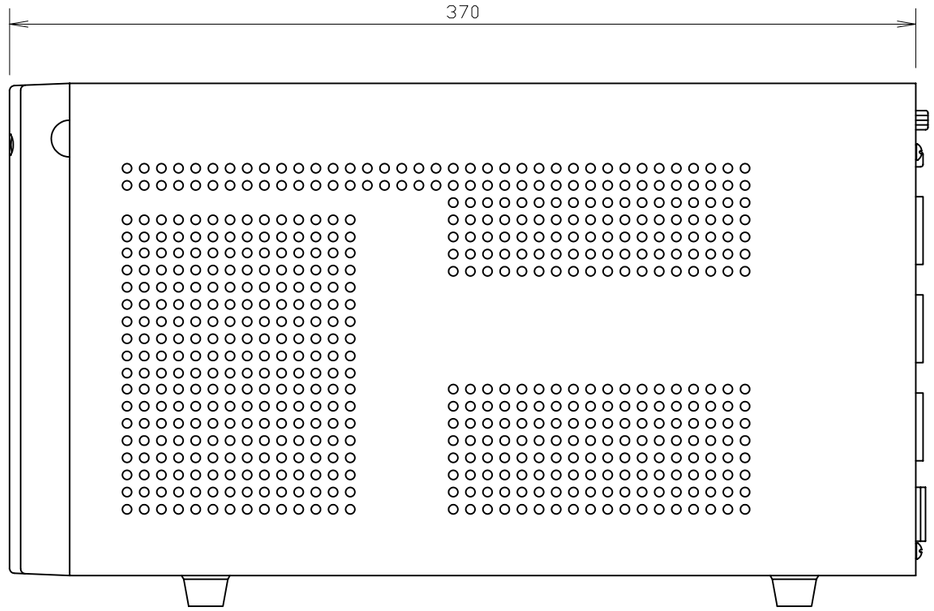

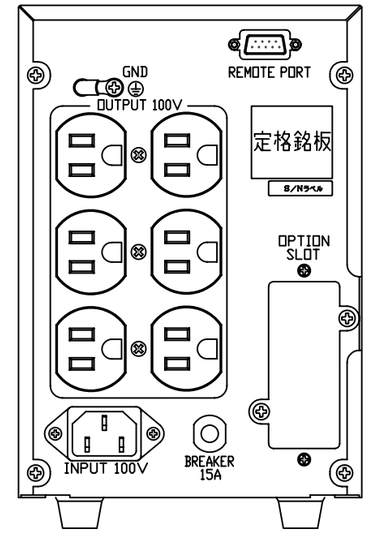

MARK	年月日 DATE	来歴 REVISIONS	DSG	APP
C	2012.11.5	社名変更による枠変更	大川	小見山
B	'04.07	社名変更による枠変更	京	坂根
A	'03.09	換気孔変更	土手	平地

設計 DSG	製図 DWN	検図 CHK
土手		京
承認 APP	3RD ANGLE PROJ	
平地	尺度 SCALE 1/2.5	
年月日 DATE	2003.6.	
見積図番 EST. DWG NO		

GS Yuasa International Ltd.
株式会社 GSユアサ

名称 TITLE
YUMIC-SLA007A
外　観　図

図番 DWG NO
TK-4106-1C

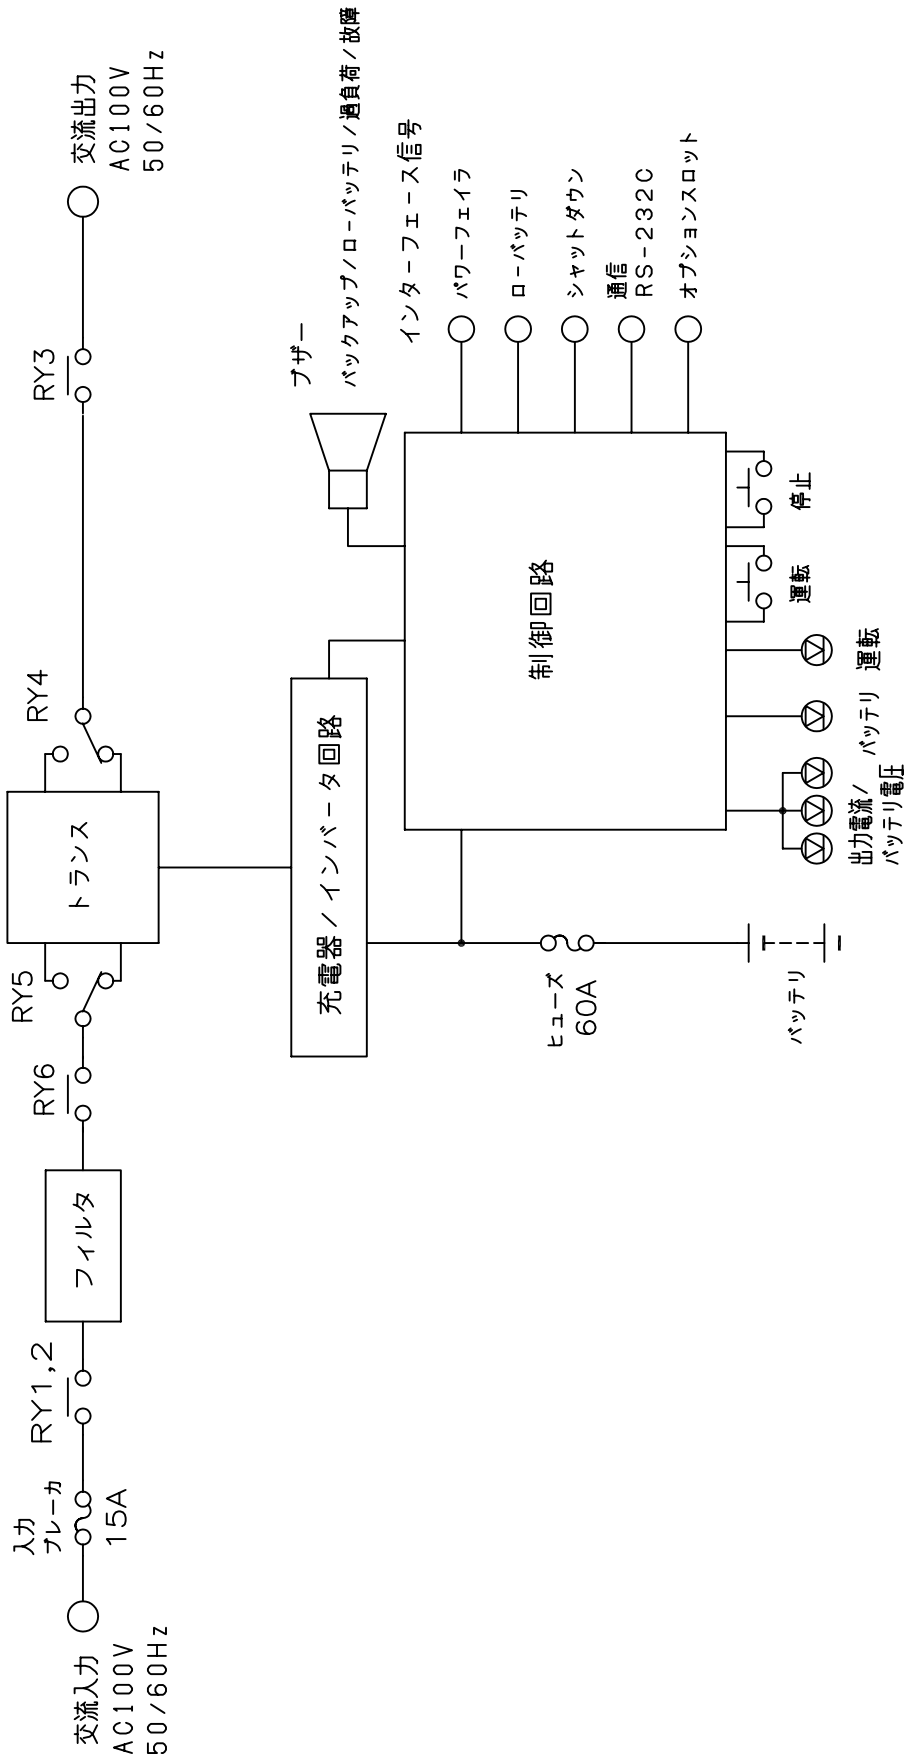

MARK	年月日 DATE	来歴 REVISIONS	DSG	APP
B	2012.11.5	社名変更による枠変更	大川	小見山
A	'04.07	社名変更による枠変更	京	坂根

設計 DSG	製図 DWN	検図 CHK	名称 TITLE
土手		京	YUMIC-SLA007A ブロック図
承認 APP	3RD ANGLE PROJ		
平地	尺度 SCALE		
年月日 DATE	2003.6.		
見積図番 EST. DWG NO			図番 DWG NO TC−4106−1B

GS YUASA
GS Yuasa International Ltd.
株式会社 GSユアサ